
walraven

Technische Information Pacifyre® AMW II Brandschutzmanschette Pacifyre® AWM III Brandschutzmanschette

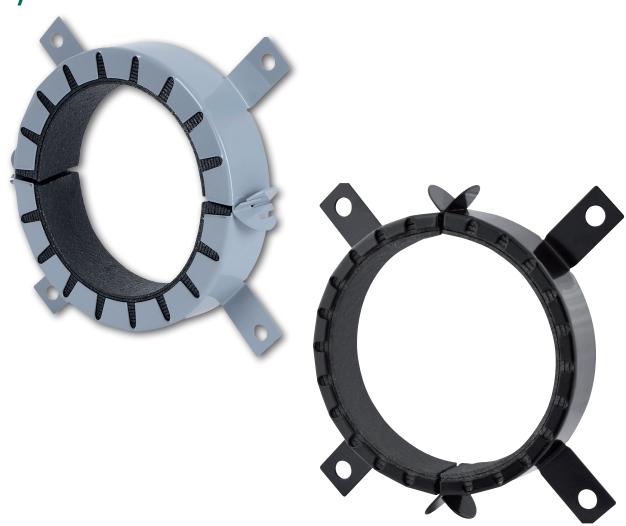

Europäische Technische Bewertung ETA-13/0906

Abschottung brennbarer Rohre -

Deutschland

Österreich - Schweiz - South East Europe

Walraven GmbH

Karl-von-Linde-Str. 22 D-95447 Bayreuth Tel. +49 (0)921 75 60 0 Fax +49 (0)921 75 60 111 info.de@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht(NL)-Tienen (BE)-Bayreuth (DE) Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) Barcelona (ES) · Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) Budapest (HU) · Mumbai (IN) · Singapore (SG)





Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



Europäische Technische Bewertung

ETA-13/0906 vom 28. September 2018

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Handelsname des Bauprodukts

Produktfamilie, zu der das Bauprodukt gehört

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Diese Fassung ersetzt

Deutsches Institut für Bautechnik

Pacifyre® AWM II / Pacifyre® AWM III

Rohrmanschette

J. van Walraven Holding B.V. Industrieweg 5 3641 RK Mijdrecht NIEDERLANDE

Walraven Factory S2

12 Seiten, davon 8 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

EAD 350454-00-1104

ETA-13/0906 vom 28. Juni 2013



Europäische Technische Bewertung ETA-13/0906

Seite 2 von 12 | 28. September 2018

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Z58994.18 8.11.04-29/18



Europäische Technische Bewertung ETA-13/0906

Seite 3 von 12 | 28. September 2018

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Das Bauprodukt "Pacifyre® AWM II / Pacifyre® AWM III" ist eine Rohrmanschette, die aus einem Rohrmanschettengehäuse und einer Brandschutzeinlage besteht.

Das Rohrmanschettengehäuse muss aus Stahlblech bestehen und ausreichend gegen Korrosion geschützt sein. Die Brandschutzeinlage besteht aus einem dämmschichtbildenden (intumeszierenden) Baustoff, der unter Hitzeeinwirkung aufschäumt.

Die Rohrmanschette wird in den in den Anhängen 2 bis 4 genannten Abmessungen hergestellt. Eine detaillierte technische Beschreibung der brandschutztechnisch relevanten Leistungskriterien der Bauprodukte sind in den Anhängen 1 bis 4 aufgeführt. Die genauen Angaben zu den Komponenten des Bauprodukts sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt. ANMERKUNG:

Die aufgeführten Eigenschaften können sowohl für die Identifizierung der Bauprodukte als auch zur Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers dienen.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Das Bauprodukt "Pacifyre® AWM II / Pacifyre® AWM III" wird als Bestandteil einer Rohrabschottung für Rohre aus Kunststoff verwendet.

Rohrabschottungen werden zum Schließen von Öffnungen in feuerwiderstandsfähigen Wänden und Decken verwendet, durch die Rohre hindurchgeführt wurden und dienen der Aufrechterhaltung der Feuerwiderstandsfähigkeit der Wand oder Decke im Bereich der Durchführungen.

Im Rahmen dieser ETA wurde der Feuerwiderstand von Rohrabschottungen nachgewiesen, die zwei Rohrmanschetten (bei Wandeinbau) oder eine Rohrmanschette (bei Deckeneinbau) enthielten. Die Rohrabschottungen bestanden weiterhin aus einem Fugenverschluss zwischen dem durchgeführten Rohr und der umgebenden Bauteillaibung.

Genauere Informationen und Daten zu den nachgewiesenen Abschottungen werden in den Anhängen 5 bis 8 angegeben.

Das Bauprodukt "Pacifyre® AWM II / Pacifyre® AWM III" kann für die Anwendung in Abschottungen der Nutzungskategorie X (Anwendung unter Bedingungen der freien Bewitterung (Regen, UV, Frost) – Außenanwendung) verwendet werden, sofern die weiteren Bestandteile der Abschottung, die nicht Gegenstand dieser ETA sind, die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit erfüllen. Der Feuerwiderstand der Abschottungen ist im Einzelfall nachzuweisen.

Die in Abschnitt 3 genannten Leistungen beziehen sich nur auf die im Nachweisverfahren geprüften Abschottungen (z. B. hinsichtlich Aufbau und Anordnung der Komponenten der Abschottungen sowie Art und Lage der Leitungen).

Z58994.18 8.11.04-29/18



Europäische Technische Bewertung ETA-13/0906

Seite 4 von 12 | 28. September 2018

- 3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung
- 3.1 Verwendungszweck: Verwendung in Abschottungen
- 3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Feuerwiderstand einer Abschottung, die das Produkt enthält	Der Feuerwiderstand ist abhängig vom Aufbau/ Einbau der Abschottung und von den anderen Bestandteilen, aus denen die Abschottung besteht. Details zu den geprüften Rohrabschottungen sowie die dazugehörigen Feuerwiderstands- klassen sind in den Anhängen 1 bis 8 angege- ben.

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 350454-00-1104 gilt folgende Rechtsgrundlage: 1999/454/EC.

Folgendes System ist anzuwenden: 1

Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 28. September 2018 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Prof. Gunter Hoppe Abteilungsleiter Beglaubigt

für Bautechnik

Z58994.18 8.11.04-29/18



Die werkseitig gefertigten Bauprodukte "Pacifyre® AWM II / Pacifyre® AWM III" bestehen aus einem Rohrmanschettengehäuse aus Stahlblech und einer Einlage aus einem dämmschichtbildenden Baustoff, der in mehreren Lagen in das Rohrmanschettengehäuse eingebracht wird.

Eigenschaften und Leistungskriterien der Komponenten der Bauprodukte "Pacifyre® AWM II / Pacifyre® AWM III"

Komponente	Beschreibung
"Rohrmanschettengehäuse"	Abmessungen: siehe Anhänge 2 bis 4
	Material: Stahlblech
	Klasse des Brandverhaltens: Klasse A1 gemäß der Entscheidung der
	Kommission 96/603/EC (in der aktuellen Fassung)
"Einlage"	Abmessungen: siehe Anhänge 2 bis 4
	Material: Dämmschichtbildender Baustoff gemäß ETA-10/0117
	Klasse des Brandverhaltens gemäß EN 13501-1: Klasse E

Die aufgeführten Eigenschaften können sowohl für die Identifizierung der Bauprodukte als auch zur Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers dienen.

Einzelheiten zur Durchführung der werkseigenen Produktionskontrolle sind im Prüfplan enthalten.

Beschreibung der zusätzlichen Bestandteile der geprüften Abschottungen

Verschluss der Restfuge zwischen Manschette und Bauteillaibung: Zementmörtel Klasse des Brandverhaltens: Klasse A1 gemäß der E Kommission 96/603/EC (in der aktuellen Fassung)	ntscheidung der
---	-----------------

Leistungen von Abschottungen, die das Bauprodukt "Pacifyre® AWM II / Pacifyre® AWM III" enthalten


	Wesentliches Merkmal	Prüfverfahren	Aufbau des Probekörpers	Leistung gem. EN 13501-2
1	Feuerwiderstand	EN 1366-3	100 mm dicke Massivwand; Aufbau und Belegung des Schotts gemäß Anhang 5	EI 240-U/C
2	Feuerwiderstand	EN 1366-3	100 mm dicke leichte Trennwand; Aufbau und Belegung des Schotts gemäß Anhang 6	EI 120-U/C
3	Feuerwiderstand	EN 1366-3	300 mm dicke Massivdecke; Aufbau und Belegung des Schotts gemäß Anhang 7	EI 180-U/C bzw. E 240-U/C
4	Feuerwiderstand	EN 1366-3	150 mm dicke Massivdecke, Aufbau und Belegung des Schotts gemäß Anhang 8	EI 120-U/U

Bei den geprüften/ dargestellten Abschottungen handelt es sich nur um Anwendungsbeispiele.

Die Darstellungen auf den Anhängen 5 bis 8 erfolgen ohne Gewähr auf Vollständigkeit. Die Verwendung der Bauprodukte "Pacifyre[®] AWM II / Pacifyre[®] AWM III" in Abschottungen muss gemäß den nationalen Vorgaben für Planung, Bemessung und Ausführung sowie gemäß Einbauanleitung des Herstellers erfolgen.

Pacifyre® AWM II / Pacifyre® AWM III	
Beschreibung der Bauprodukte, Eigenschaften und Leistungskriterien	Anhang 1



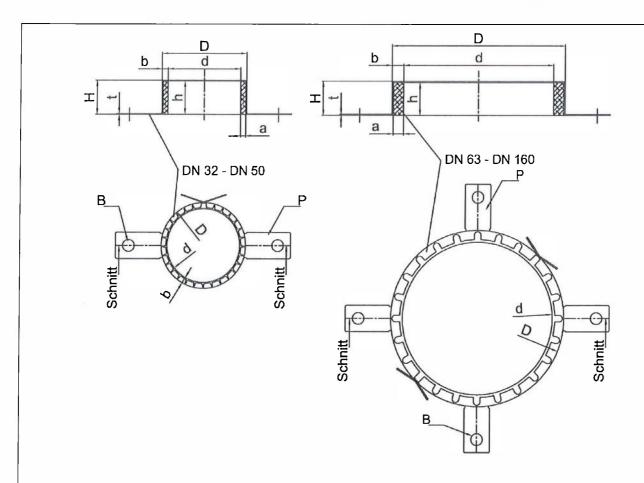


Rohrmanschette "Pacifyre[®] AWM II / Pacifyre[®] AWM III" in den Abmessungen AWM III

dA [mm]	d [mm]	D [mm]	p [mm]	t [mm]	H (mm)	P [Stck]	h [mm]	a [mm]	B [mm]
32	38	47	4,6	0,6	26,0	2	25,0	4,0 -0/+0,8	9,0
40	46	55	4,6	0,6	26,0	2	25,0	4,0 -0/+0,8	9,0
50	56	65	4,6	0,6	26,0	2	25,0	4,0 -0/+0,8	9,0
63	69	82	6,6	0,6	26,0	4	25,4	6,0 -0+1,0	9,0
75	81	94	6,6	0,6	26,0	4	25,4	6,0 -0+1,0	9,0
90	96	114	9,0	1,0	26,6	4	25,4	8,0 -0+1,5	9,0
110	116	134	9,0	1,0	26,6	4	25,4	8,0 -0+1,5	9,0
125	132	150	9,0	1,0	26,6	4	38,0	10 -0+2,0	9,0
140	144	168	12	1,0	40,0	4	38,0	10 -0+2,0	9,0
160	164	188	12	1,0	40	4	38,0	10 -0+2,0	9,0

Pacifyre® AWM II / Pacifyre® AWM III


Aufbau der Rohrmanschette in den Abmessungen Pacifyre[®] AWM III

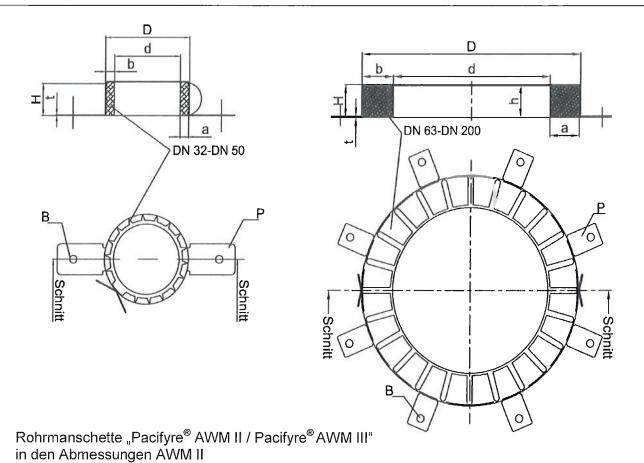

dA [mm]	d [mm]	D [mm]	b [mm]	t [mm]	H [mm]	P [Stck]	h [mm]	a [mm]	B (mm)
32	36	50	7,0	0,6	26,0	2	25,4	6,4 <u>+</u> 0,5	6,0
40	44	58	7,0	0,6	26,0	2	25,4	6,4 <u>+</u> 0,5	6,0
50	54	68	7,0	0,6	26,0	2	25,4	6,4 <u>+</u> 0,5	6,0
63	67	94	13,5	0,6	26,0	4	25,4	12,8 ±1,0	6,0
75	79	106	13,5	0,6	26,0	4	25,4	12,8 ±1,0	6,0
90	94	132	18,3	1,1	26,6	4	25,4	17,1 ±1,0	9,0
110	114	155	20,5	1,1	26,6	4	25,4	19,2 ±1,5	9,0
125	129	172	20,5	1,1	40,0	4	38,1	19,2 -0/+1,5	9,0
140	144	200	28,0	1,1	40,0	4	38,1	25,6 -0/+2,0	9,0
160	164	220	28,0	1,1	40,0	4	38,1	25,6 -0/+2,0	9,0
180	184	264	40,0	1,5	40,0	8	38,1	38,4 ± 3,0	9,0
200	204	284	40,0	1,5	40,0	8	38,1	38,4 ± 3,0	9,0

Pacifyre® AWM II / Pacifyre® AWM III	
Aufbau der Rohrmanschette in den Abmessungen Pacifyre [®] AWM II	Anhang 3



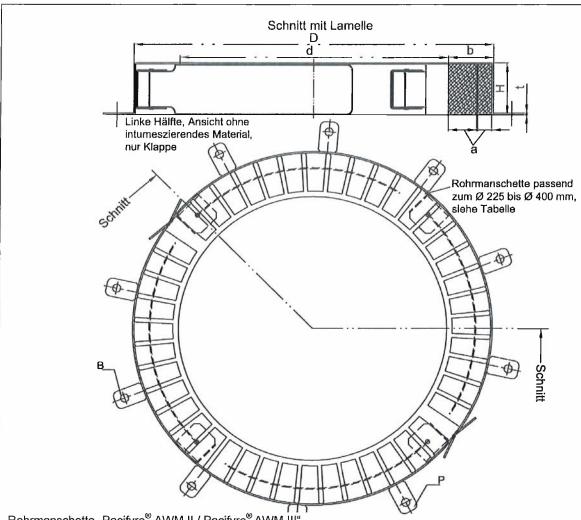

Rohrmanschette "Pacifyre[®] AWM II / Pacifyre[®] AWM III" in den Abmessungen AWM II


dA [mm]	d [mm]	D [mm]	b [mm]	t [mm]	H [mm]	P [Stck]	h [mm]	a [mm]	8 [mm]
225	239	328	44,5	1,5 / 1,0	51,5	10	50	42,0 <u>+</u> 3,0	8,0
250	264	353	44,5	1,5 / 1,0	51,5	10	50	42,0 <u>+</u> 3,0	8,0
280	289	378	44,5	1,5 / 1,0	51,5	12	50	42,0 <u>+</u> 3,0	8,0
300	314	403	44,5	1,5 / 1,0	51,5	12	50	42,0 <u>+</u> 3,0	8,0
315	328	417	44,5	1,5 / 1,0	51,5	12	50	42,0 <u>+</u> 3,0	8,0
355	370	459	44,5	1,5 / 1,0	51,5	12	50	42,0 <u>+</u> 3,0	8,0
400	415	504	44,5	1,5 / 1,0	51,5	12	50	42,0 <u>+</u> 3,0	8,0

Pacifyre® AWM II / Pacifyre® AWM III

Aufbau der Rohrmanschette in den Abmessungen Pacifyre® AWM II


Anhang 4



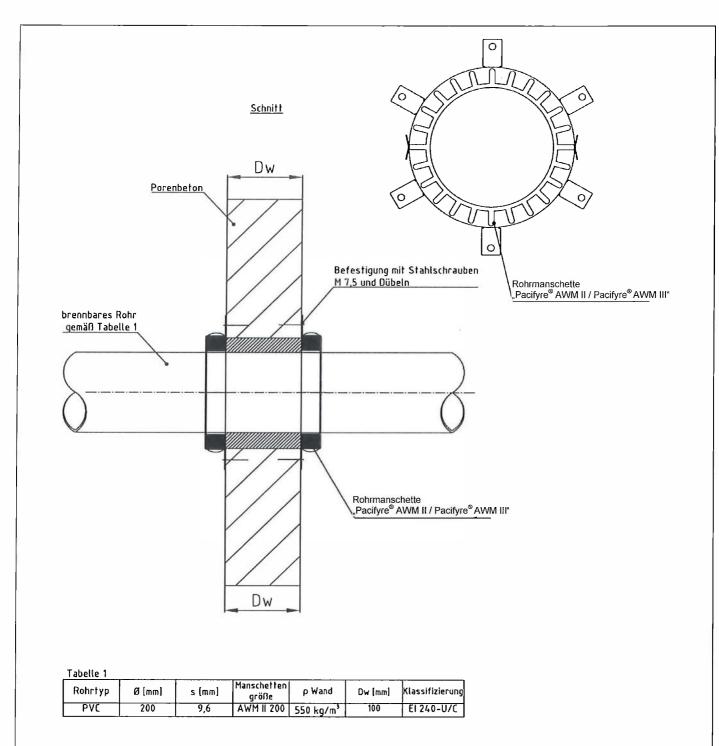

Pacifyre® AWM II / Pacifyre® AWM III	
Beispiel für eine Rohrabschottung der Feuerwiderstandsklasse EI 240-U/C, die unter Verwendung der Rohrmanschette vom Typ "Pacifyre® AWM II / Pacifyre® AWM III", mit	Anhang 5
den Abmessungen Pacifyre [®] AWM II, ø 200 hergestellt wurde	




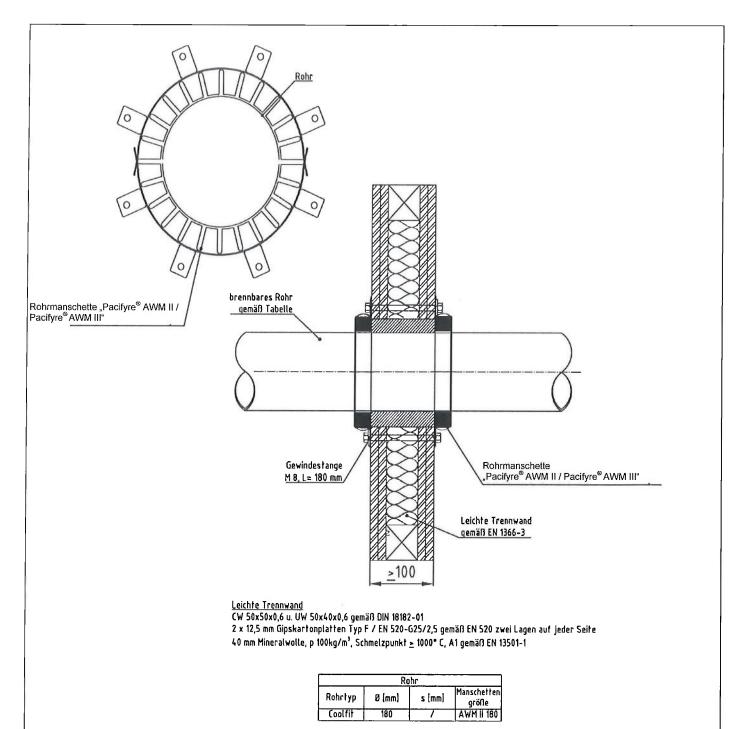

Pacifyre® AWM	11.7	Pacifyre® AWM II	11
			•

Beispiel für eine Rohrabschottung der Feuerwiderstandsklasse EI 120-U/C, die unter Verwendung der Rohrmanschette vom Typ "Pacifyre® AWM II / Pacifyre® AWM III", mit den Abmessungen Pacifyre® AWM II, ø 180 hergestellt wurde



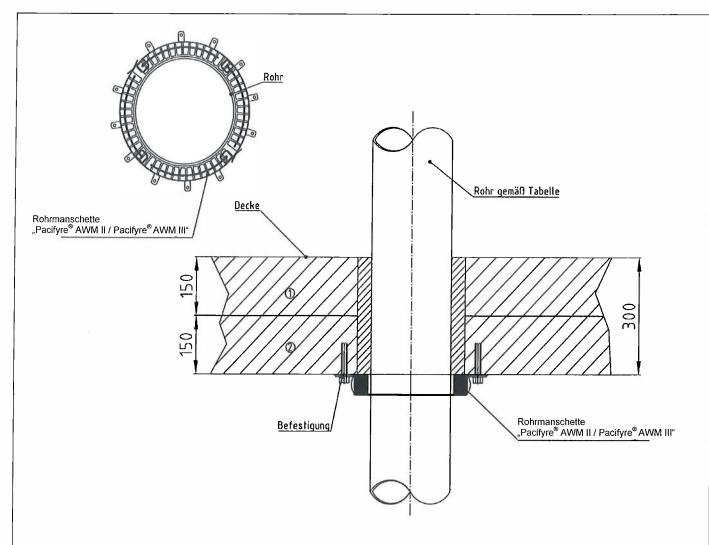

Decke:

1 Porenbeton Steine d = 150 mm; 600 - 650 kg/m³ 2 Porenbeton Platten d = 150 mm; 450 - 500 kg/m³


	Ro	ohr	
Rohrtyp	Ø [mm]	s (mm)	Manschetten größe
PVC	400	11,7	AWM II 400

<u>Befestigung:</u> Schrauben MMS-P 7,5 x 45 und Metall Vielzweckdübel 8 x 38

Pacifyre® AWM II / Pacifyre® AWM III

Beispiel für eine Rohrabschottung der Feuerwiderstandsklasse EI 180-U/C bzw. EI 240-U/C, die unter Verwendung der Rohrmanschette vom Typ "Pacifyre® AWM II / Pacifyre® AWM III", mit den Abmessungen Pacifyre® AWM II, ø 400 hergestellt wurde



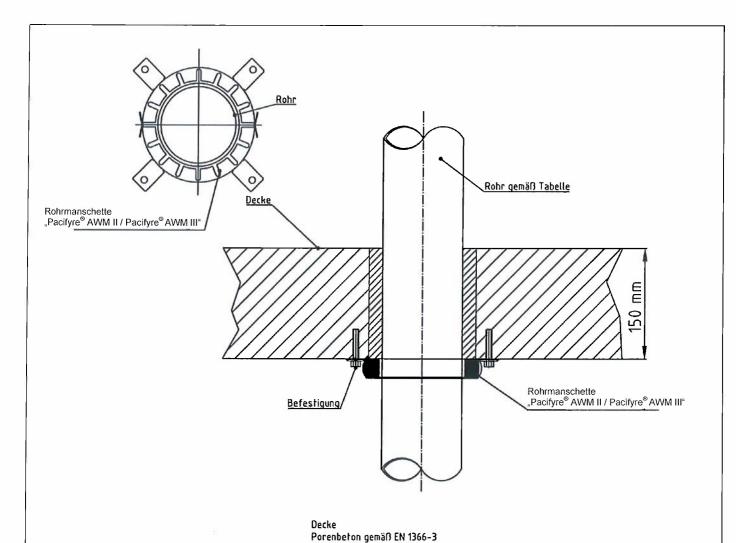

Rohr			
Rohrtyp	Ø [mm]	s [mm]	Manschetten größe
рр	110	2,7	AWM III 110

Befestigung: Schrauben MMS-P 7,5 x 45 und Metall Vielzweckdübel 8 x 38

Pacifyre® AWM II / Pacifyre® AWM III

Beispiel für eine Rohrabschottung der Feuerwiderstandsklasse EI 120-U/U, die unter Verwendung der Rohrmanschette vom Typ "Pacifyre® AWM II / Pacifyre® AWM III", mit den Abmessungen Pacifyre® AWM III, ø 110 hergestellt wurde